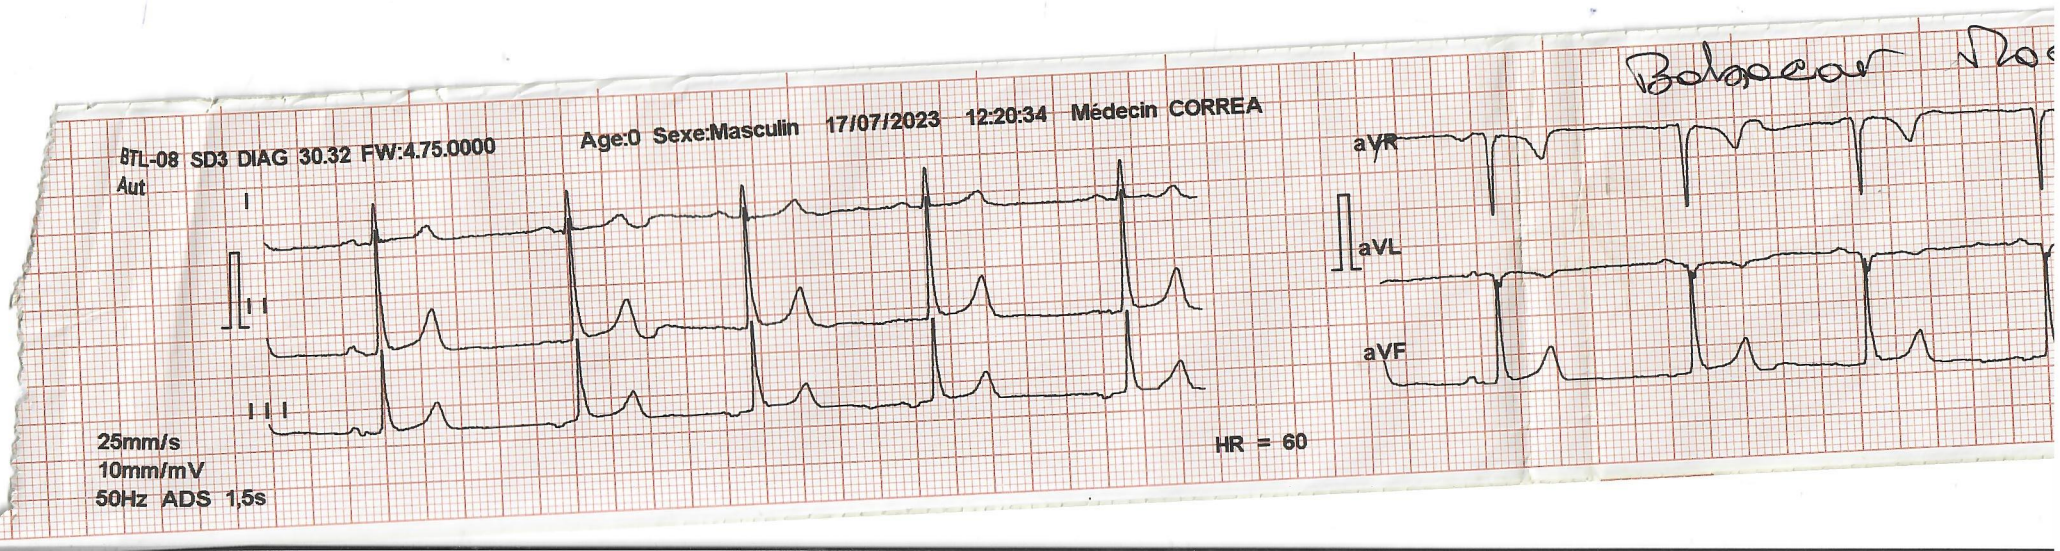
BTL-08 SD3 DIAG 30.32 FW:4.75.0000
Aut
Age:0 Sexe:Masculin 17/07/2023 12:20:34 Médecin CORREA
I
II
III
aVR
aVL
aVF
25mm/s
10mm/mV
50Hz ADS 1,5s
HR = 60

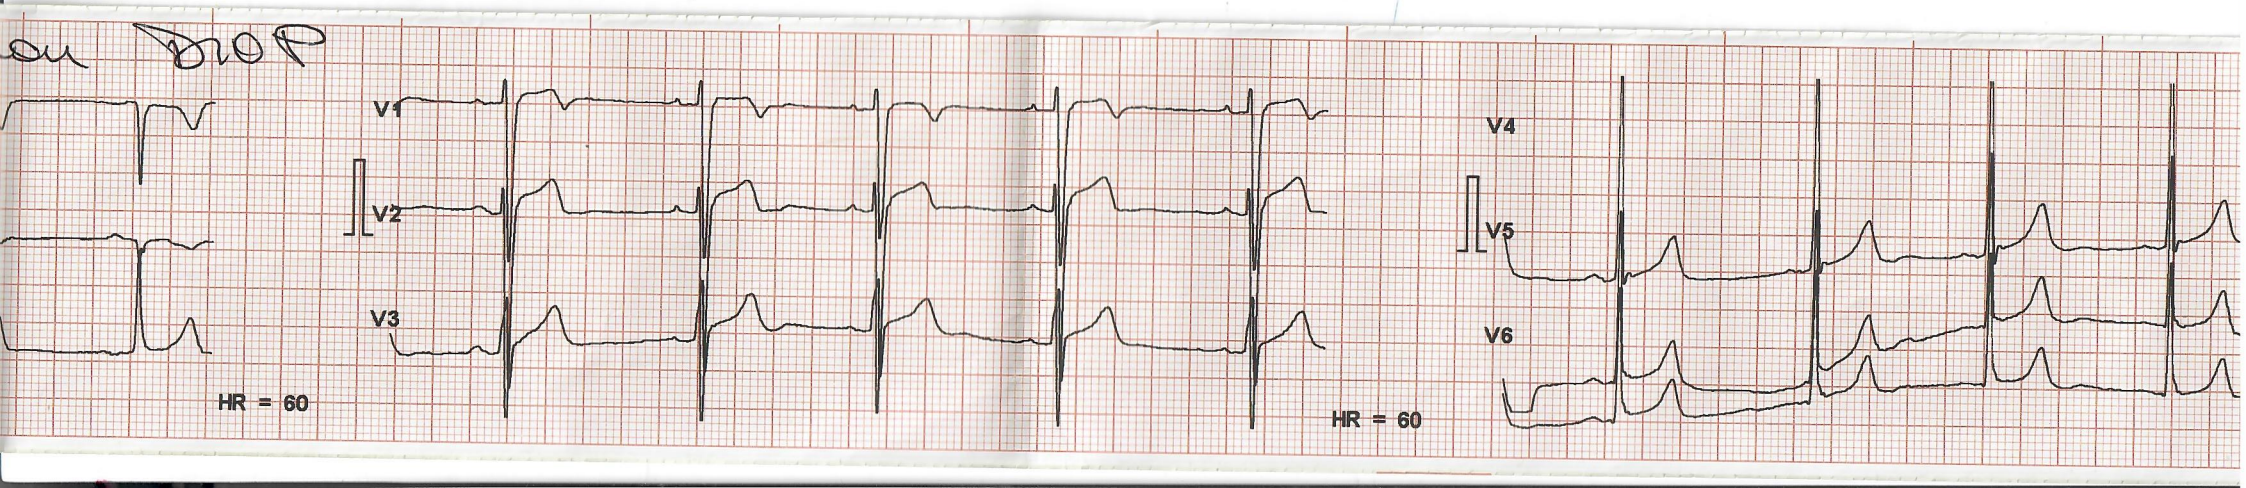
V1
V2
V3
V4
V5
V6
HR = 60
HR = 60

| [uV] | P+ | P- | Q | R | S | R' | S' | T+ | T- | ST | STs [uV/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 63 | - | - | 501 | - | - | - | 193 | - | 18 | 296 |
| II | 41 | - | - | 1651 | - | - | - | 564 | - | 102 | 399 |
| III | - | -44 | - | 1135 | - | - | - | 364 | - | 82 | 91 |
| aVR | - | -43 | -1076 | - | - | - | - | - | -375 | -59 | -317 |
| aVL | 55 | - | -261 | - | - | - | - | - | -80 | -31 | 109 |
| aVF | - | - | - | 1393 | - | - | - | 462 | - | 90 | 247 |
| V1 | 54 | - | - | 312 | -1967 | - | - | 114 | -130 | 21 | 365 |
| V2 | 70 | - | - | 360 | -2814 | - | - | 432 | - | 120 | 1186 |
| V3 | 59 | - | - | 745 | -489 | - | - | 522 | - | 131 | 1122 |
| V4 | 44 | - | - | 3210 | - | - | - | 619 | - | 106 | 826 |
| V5 | 46 | - | -45 | 2295 | - | - | - | 515 | - | 46 | 352 |
| V6 | - | - | -64 | 1789 | - | - | - | 488 | - | 56 | 320 |

| | |
|---|---|
| SF | 62 1/min |
| RR | 966 ms |
| P | 114 ms |
| QRS | 104 ms |
| PQ | 148 ms |
| QT | 386 ms |
| QTc | 392 ms |
| axis P | 7 ° |
| axis QRS | 73 ° |
| axis T | 67 ° |

HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE GAUCHE-AMPLIT.CRIT.SEU
ECG A LA LIMITE DU NORMAL
RYTHME SINUSAL