

Nom **CHRISTOPHE GUITTARD**
N° patient **be9b7f15-1e2c-41da-9211-33e66c1cef5d**

22.09.2025 17:26:13
12 dérivations standard



SCHILLER
The Art of Diagnostics

The Art of Diagnostics

Epreuve d'effort maquillée maximale menée à 87% de la FMT avec atteinte du palier 7 et une charge de 175 Watts négative sur le plan clinique et électrique

Bonne adaptation tensionnelle à l'effort et au repos
On note 1 extrasystole ventriculaire isolée aux paliers 4, 5, 6. Pas de passage en arythmie


Validé par default - 22.09.2025 17:49:03

Phase 1

Échappement.

Phase préél.	Charge max.	188 W (107% de 175 W)	FC max.	141 bpm (87% de 162 bpm)
Échauffement	MET max.	8.1 (106% de 7.6)	TA max. :	197 / 103 mmHg
Effort	Puissance/p...	2.1 W/kg	TA*FC min.	10480 mmHg/min
Récupération	CTP 130	174 W (1.93 W/kg)	TA*FC max	25610 mmHg/min
	CTP 150	-- W (-- W/kg)	Facteur DP	2.44
Total	CTP 170	-- W (-- W/kg)		

Motif d'arrêt --

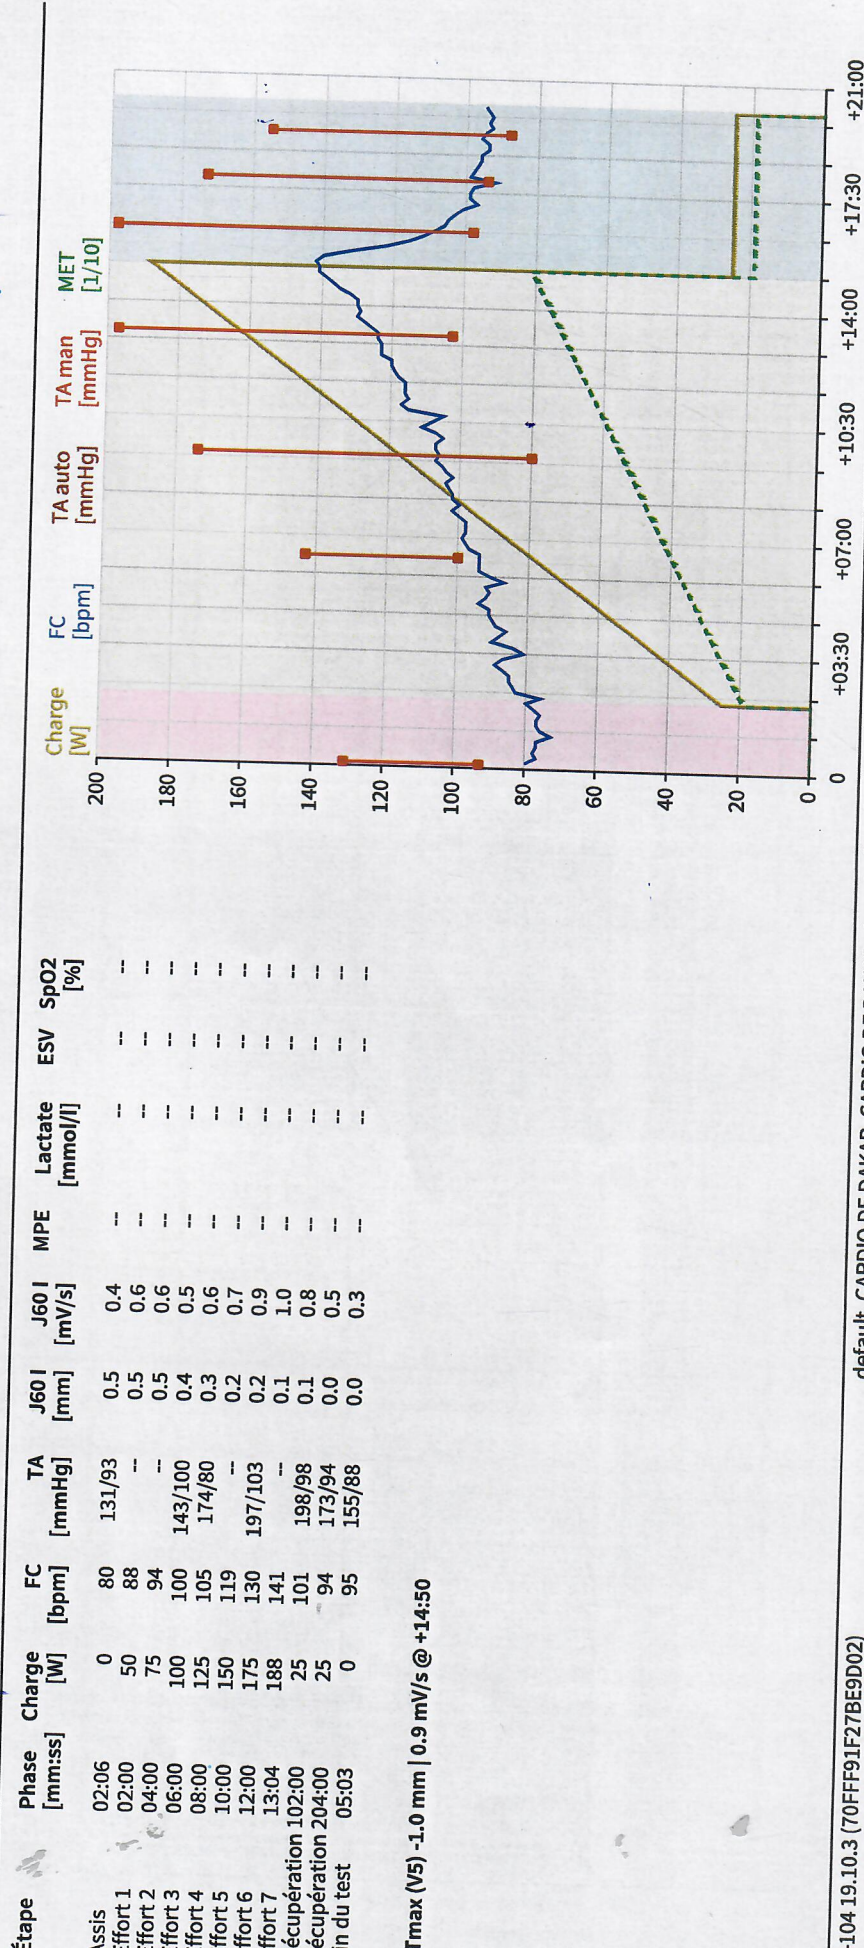

STmax (V5) -1.0 mm | 0.9 mV/s @ +14:50